

ZAŁĄCZNIK 1a

Uszczegółowienie PFU

1. Minimalne wymagania technologiczne mebli.

Poniższy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące wyposażenia meblowego. Wykonawcy mogą przedstawić oferty równoważne. Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne o takich samych parametrach lub je przewyższające, jednak ich obowiązkiem jest udowodnienie równoważności. Zamawiający akceptuje oferty równoważne, m.in. o ile spełnione są minimalne grubości podanych materiałów oraz komponentów. W przypadku oferowania mebli równoważnych należy przedstawić bardzo dokładny opis.

Jako rozwiązanie równoważne nie dopuszcza się użycia następujących materiałów:


- na blaty biurka i stołów zamiast laminatu HPL lub CPL: płyty melaminowanej, folii, lakierowania chylba, że Wykonawca przedstawi wyniki badań potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań względem laminatów wymienionych w normie EN 438, w szczególności wytrzymałości na uderzenie, na ścieranie, na płyny, na temperaturę i inne wymienione w normie EN438.
- innego gatunku drewna niż został wskazany, ze względu na fakt, że każdy gatunek drewna wraz z upływem czasu zmienia swój kolor i proces ten jest różny u różnych gatunków drewna.

Wszystkie zaproponowane rozwiązania muszą być systemowe, seryjnie produkowane – nie dotyczy mebli wykonywanych pod zamówienie typu zabudowy kuchenne, wnękowe,

Stół konferencyjny

- Wymiary stołu: 70x150cm wysokość 72-76 cm,
- Blat grubości min. 25 mm, w kolorze brzozy.
- Stoły mają mieć możliwość regulacji wysokości blatu przez użytkownika w trakcie użytkowania.
- Krawędź stołu ma być trwale zabezpieczona doklejką ABS o grubości min 2,0 mm
- Konstrukcja ma składać się ze stelaża poprowadzonego wzdłuż zewnętrznej krawędzi stołu. Całość ma być w kolorze RAL 9006.
- Nogi mają być okrągłe o grubości 50-60 mm (+/-5 mm)
- Stelaż ma być wykonany z zamkniętego profilu stalowego o przekroju prostokąta min 3,5 cm x 2,0 cm Ze względów jakościowych rama stelaża nie jest spawana (łączenia wykonane są przy pomocy łączników śrubowych lub mimośrodków), zapewniając tym samym jednorodność konstrukcji.
- Nogi stołu mają być przykręcane do stelaża, a nie do blatu stołu.


Przykładowe rozwiązanie:

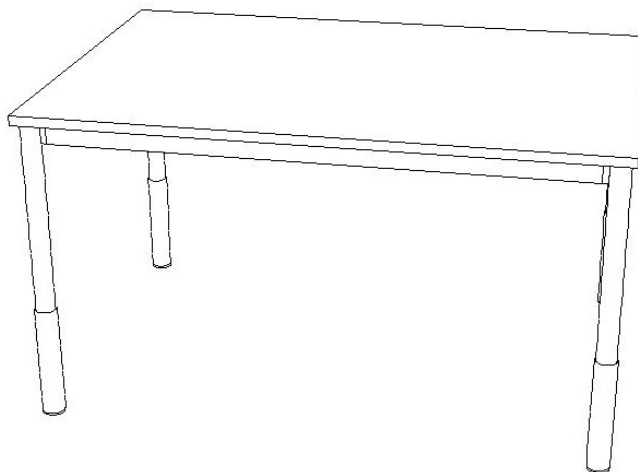

Krzesła

- System krzeseł gościnno-konferencyjnych ma być przeznaczony do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej z elastycznym oparciem
- Wszystkie krzesła muszą się sztaplować w ilości min 5 sztuk jednorazowo
- Krzesła mają występować jako nietapicerowane
- Konstrukcja ma być wykonana z profili stalowych okrągłych o średnicy 18-20 mm. Całość malowana na kolor średnioszary.
- Wszystkie elementy konstrukcyjne mają być spawane a nie gięte, wszystkie spawy mają być wykonane w sposób niewidoczny (gładkie i niewystające poza obrys profilu)
- Przednie nogi mają być prostopadłe do siedziska i umieszczone w taki sposób, aby nie wychodziły poza obrys siedziska
- Tylne nogi mają być wysunięte na zewnątrz (na boki) od siedziska tak, aby przy ustawieniu krzeseł w rzędy stanowiły dystans pomiędzy krzesłami zwiększając przestrzeń dla użytkownika
- Stopki mają być zakończone nakładkami z tworzywa sztucznego, zabezpieczającymi posadzkę
- Stelaż ma być mocowany do siedziska w taki sposób, że od strony osoby siedzącej niewidoczne są śruby łączące (widoczna lita sklejką)
- Do stelaża mają być przymocowane filcowe osłonki zabezpieczające stelaż i siedzisko przed zarysowaniem przy sztaplowaniu
- Siedzisko i oparcie ma być wykonane z jednego kawałka ergonomicznie profilowanej w trzech wymiarach sklejk
- Sklejka użyta do produkcji ma być w całości z drewna brzoźowego (nie jest to buk odbarwiany na kolor brzozy)
- W standardzie sklejka ma być zabezpieczona wysokiej jakości lakierem bezbarwnym, odpornym na promienie UV
- Sklejka na siedzisku i miejscu przejścia (zagięcia) siedziska w oparcie ma mieć grubość min 10 mm
- Oparcie ma mieć grubość maksymalnie 7 mm tak, aby było elastyczne, sprężyste i komfortowe
- Ze względu na design, kształt siedziska i oparcia ma być prostokątny o takiej samej szerokości siedziska i oparcia

Przykładowe rozwiązanie krzesło :

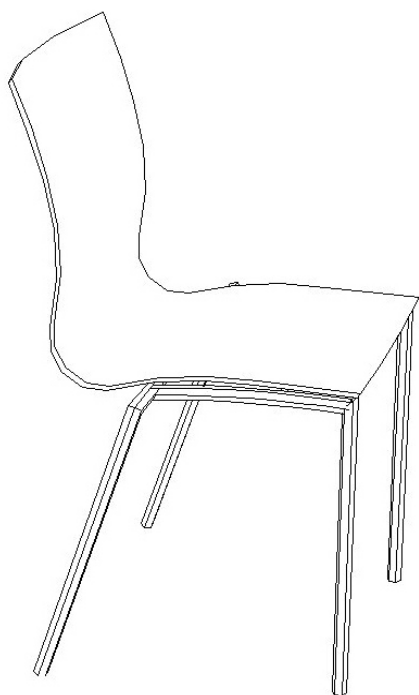

Szafy

- Szafy mają być systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej
- Obudowa i drzwi mają być wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej, grubości min 18 mm
- Półki mają być wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej, grubości min 22 mm
- Plecy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, grubości min 12 mm
- Wszystkie płyty mają być laminowane, wykończone tzw. melaminą
- Wszystkie widoczne krawędzie mają być oklejone listwą PCV lub PP w kolorze płyty
- Regulacja wysokości półek ma być skokowa +/- 32mm standard OH (nie dotyczy półek konstrukcyjnych)
- Półki mają być mocowane przy pomocy systemu zapobiegającemu przypadkowemu wyszarpięciu, jednocześnie zapewniające docisk boku szafy do półki wraz ze zwiększeniem obciążenia półki
- Szafy mają być wyposażone w cokół ,
- Szafy mają posiadać płynną regulację wysokości w zakresie min 0-2 cm przy pomocy 4 nóżek zakończonych plastikowymi talerzykami o średnicy min. 3 cm, zapewniające możliwość przesunięcia szafy bez zniszczenia posadzki. Regulacji poziomowania ma dokonywać się od wnętrza szaf – bez potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia

Sugerowana kolorystyka:

Drzwi w kolorze brzozy, korpus i półki w kolorze szarym.

Szafa ubraniowa do sztani piłkarskiej

- Szafy mają być systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej
- Szerokość 1 modułu minimum 45 cm,
- Drzwi metalowe, wyposażone w amortyzator uderzeń, zamykane na klucz,
- Szafa wyposażona w wentylację zgodnie z DIN 4547.

2. Sanitariaty dostępne dla kibiców.

- Urządzenia sanitarne muszą zostać wykonane ze stali nierdzewnej.
- Umywalka o średnicy wew. min. 310 mm wykonana z inoksu bakteriostatycznego o gładkiej powierzchni gr min 1,2 mm z baterią czasową,
- Miska ustępowa wykonana z inoksu bakteriostatycznego o gładkiej powierzchni gr min 1,5 mm ,
- Pisuar wykonany z inoksu bakteriostatycznego o gładkiej powierzchni gr min 1,2 mm ,z elektronicznym zaworem do splukiwania.
- Sanitariaty wyposażyć w urządzenia na mydło i papier toaletowy oraz kosze.